

181600340103
有效期2024年02月26日

Sino Testing International



检测报告

TESTING REPORT

报告编号 STIBGW22080007-006

Report Number

样品名称: 生活饮用水

Name of Sample

样品编号: W22080007-YY006

Serial No

生产单位: 阳城县美韵家园小区3号楼楼前

Manufacturer

委托单位名称: 阳城县疾病预防控制中心

Client


委托单位地址: /

Address

河南中方质量检测技术有限公司

HENAN SINO QUALITY TESTING TECHNOLOGY Co., Ltd.

检验检测专用章

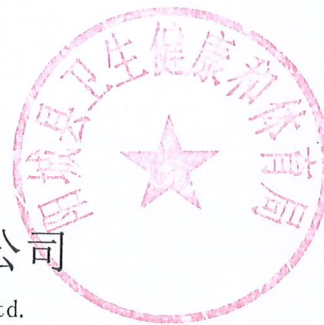

检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、认证章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。
- 3、本报告所用样品与名称由委托单位或被抽样单位提供，不对样品来源负责。检测结果仅对检测样品负责，检测结果仅反映对该样品的评价。
- 4、委托单位对检测结果如有异议，可于收到《检测报告》之日起七日内以书面形式提出复检要求，逾期不予受理（相关法律法规另有规定时，则按照相关法律法规规定执行），无法复现的样品，不予受理。
- 5、复制本报告中的部分内容无效。
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

电话：400 6592 998

传真：0391-2602007

邮编：454000

邮箱：zhongfangsti@126.com

网址：www.zfsti.com

地址：焦作市城乡一体化示范区南海路 2811 号电商园 2 号楼
1-5 楼 C 区

检测报告

TESTING REPORT

报告编号: STIBGW22080007-006

第 1 页, 共 2 页

| | | | |
|-------------------------------|---|---|------------|
| 样品名称 Name of Sample | 生活饮用水 | 商标 Trade Mark | / |
| 规格型号 Packing Specification | 250mL/袋、500mL/瓶、 250mL/瓶、1000mL/瓶 | 样品等级 Sample Grade | / |
| 检测类别 Test Type | 委托检测 | 样品状态 Sample State | / |
| 委托单位 Client | 阳城县疾病预防控制中心 | 生产日期/批号 Production Date/Batch number | / |
| 生产单位 Manufacturer | / | 抽/采(送)样人 Sampler | 原志明、李贝贝 |
| 样品数量 Quantity of Sample | 1袋、3瓶、1瓶、1瓶 | 抽/采(送)样日期 Sampling Date | 2022-08-28 |
| 抽/采样基数 Sampling Base | / | 委托日期 Date of Entrustment | 2022-08-11 |
| 抽/采样地点 Sampling Place | 阳城县美韵家园小区 3号楼楼前 | 检测日期 Date of Test | 2022-08-28 |
| 判定依据 Judgement Basis | GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准 | | |
| 检测项目 Test Items | 氨氮、耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)、肉眼可见物、臭和味、浑浊度、色度、硝酸盐(以N计)、汞、铅、六价铬、镉、砷、菌落总数、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、总大肠菌群 | | |
| 检测结论 Conclusion | 经检测,所检项目符合GB 5749-2006标准 | | |
| 备注 Comment | / | | |

签发日期: 2022年09月15日



批准:

吴长霞

审核:

元奕东

编制:

孟凡印

Appraisal

Verification

Editor

检测报告

TESTING REPORT

报告编号: STIBGW22080007-006

第 2 页, 共 2 页

| 样品名称 Name of Sample | | 生活饮用水 | | 规格型号 Type/Model | 250mL/袋、500mL/瓶、250mL/瓶、1000mL/瓶 | |
|------------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| 序号 Number | 检测项目 Test Items | 标准要求 Standard Request | 检测依据 Detection basis | 检测结果 Detection Result | 单项结论 Conclusion | |
| 1 | 总大肠菌群 [MPN/100mL] | 不得检出 | GB/T 5750.12-2006 | ND | 符合 | |
| 2 | 耐热大肠菌群 [MPN/100mL] | 不得检出 | GB/T 5750.12-2006 | ND | 符合 | |
| 3 | 大肠埃希氏菌 [MPN/100mL] | 不得检出 | GB/T 5750.12-2006 | ND | 符合 | |
| 4 | 菌落总数[CFU/mL] | ≤100 | GB/T 5750.12-2006 | 1 | 符合 | |
| 5 | 砷[mg/L] | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2006 | $<1.0 \times 10^{-3}$ | 符合 | |
| 6 | 镉[mg/L] | ≤0.005 | GB/T 5750.6-2006 | <0.004 | 符合 | |
| 7 | 六价铬[mg/L] | ≤0.05 | GB/T 5750.6-2006 | <0.004 | 符合 | |
| 8 | 铅[mg/L] | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2006 | $<2.5 \times 10^{-3}$ | 符合 | |
| 9 | 汞[mg/L] | ≤0.001 | GB/T 5750.6-2006 | 3×10^{-4} | 符合 | |
| 10 | 硝酸盐(以 N 计)[mg/L] | ≤10 | GB/T 5750.5-2006 | 2.98 | 符合 | |
| 11 | 色度[度] | ≤15 | GB/T 5750.4-2006 | <5 | 符合 | |
| 12 | 浑浊度[NTU] | ≤1 | GB/T 5750.4-2006 | <0.5 | 符合 | |
| 13 | 臭和味[级] | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2006 | 0 (无任何臭和味) | 符合 | |
| 14 | 肉眼可见物[/] | 无 | GB/T 5750.4-2006 | 无 | 符合 | |
| 15 | 耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计) [mg/L] | ≤3 | GB/T 5750.7-2006 | 0.84 | 符合 | |
| 16 | 氨氮[mg/L] | ≤0.5 | GB/T 5750.5-2006 | <0.02 | 符合 | |
| 备注 | “ND” 表示未检出。 以下空白 | | | | | |